


N

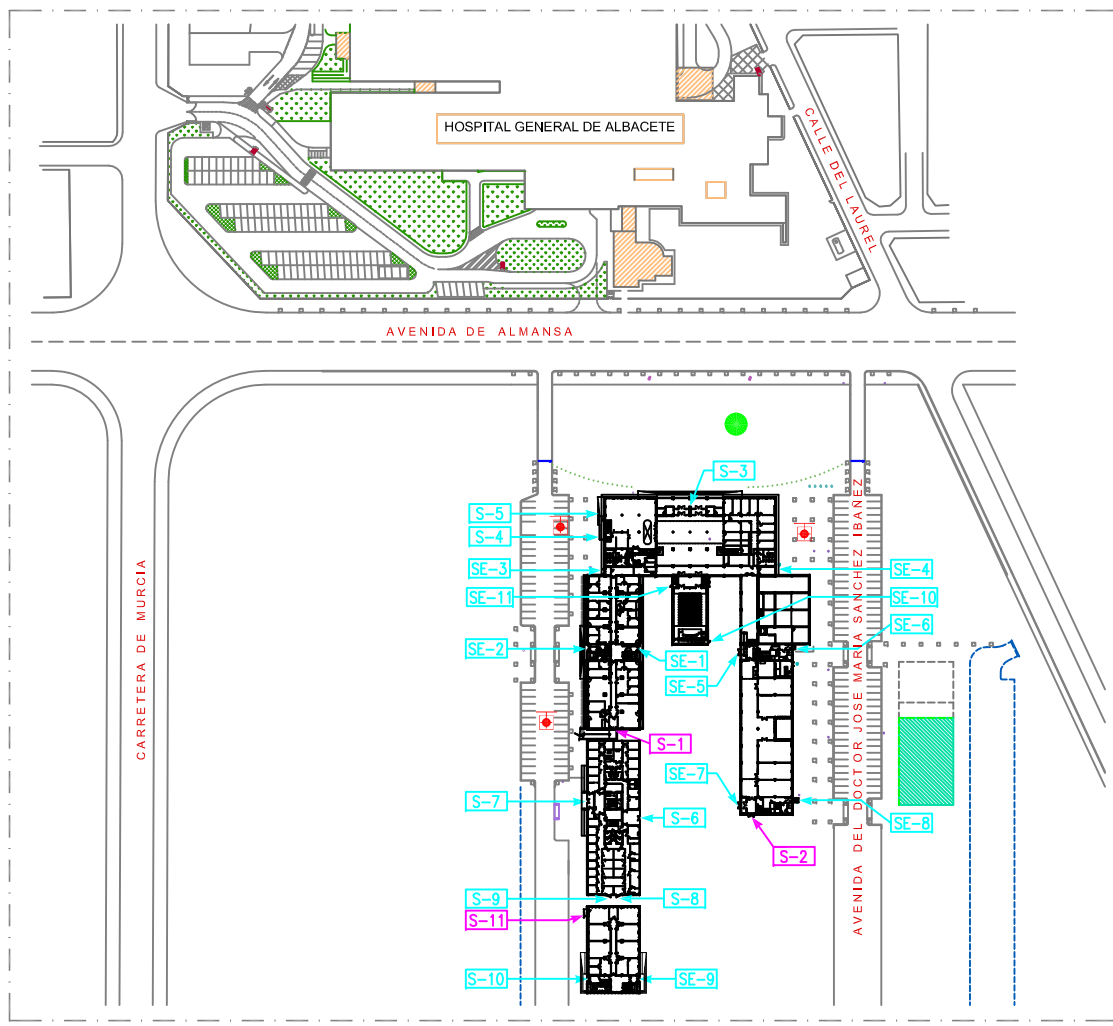

- LEYENDA**
- HIDRANTE DE ARQUETA
 - PUNTO DE REUNION EXTERIOR

ACCESOS A EDIFICIO:

PLANTA SOTANO:

- S-1: ACCESO ALMACÉN 1
- S-2: ACCESO ALMACÉN 2
- S-11: ACCESO A PLANTA SOTANO CRIB

PLANTA BAJA:




- S-3: ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO
- S-4: ACCESO A COCINA DE CAFETERIA
- S-5: ACCESO A LA CAFETERIA
- S-6: ACCESO PRINCIPAL AL ANIMALARIO
- S-7: ACCESO DE SERVICIO AL ANIMALARIO
- S-8: ACCESO ALMACEN ANIMALARIO
- S-9: ACCESO ALMACEN ANIMALARIO
- S-10: ACCESO PRINCIPAL AL CRIB

- SE-1: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA ESTE DEL ALA DEL LABORATORIO (OESTE)
- SE-2: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA OESTE DEL ALA DEL LABORATORIO (OESTE)
- SE-3: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA OESTE DEL BLOQUE CENTRAL
- SE-4: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA ESTE DEL ALA DE AULAS (ESTE)
- SE-5: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA OESTE DEL ALA DE AULAS (ESTE)
- SE-6: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA ESTE DEL ALA DE AULAS (ESTE)
- SE-7: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA OESTE DEL ALA DE AULAS (ESTE)
- SE-8: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA ESTE DEL ALA DE AULAS (ESTE)
- SE-9: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA ESTE DEL CRIB
- SE-10: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA ESTE DEL AULA MAGNA
- SE-11: SALIDA DE EMERGENCIA SITUADA EN LA FACHADA OESTE DEL AULA MAGNA

NOTA:

- LAS SALIDAS DE EDIFICIO S-1, S-2, S-4, S-5, S-8 Y S-9 TIENEN LAS PUERTAS CERRADAS CON LLAVES
- LAS SALIDAS DE EMERGENCIA SE-2, SE-3, SE-4, SE-6, SE-7, SE-8 Y SE-9 TIENEN LAS PUERTAS CERRADAS CON LLAVE




	DENOMINACIÓN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EMPLAZAMIENTO	ESCALA: S / E DIBUJADO J. TORRES MAYO-2009 COMPROBADO S.MIGUELEZ MAYO-2009 APROBADO A. GOMEZ MAYO-2009
	CLIENTE UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS UNIVERSITARIO ALBACETE CALLE ALMANSA, n°14 ALBACETE	SUSTITUYE A: SUSTITUIDO POR: PLANO N° 02 REV. ACTUAL

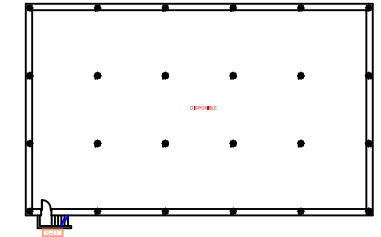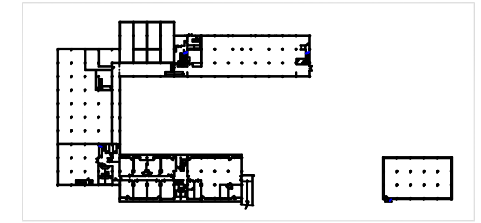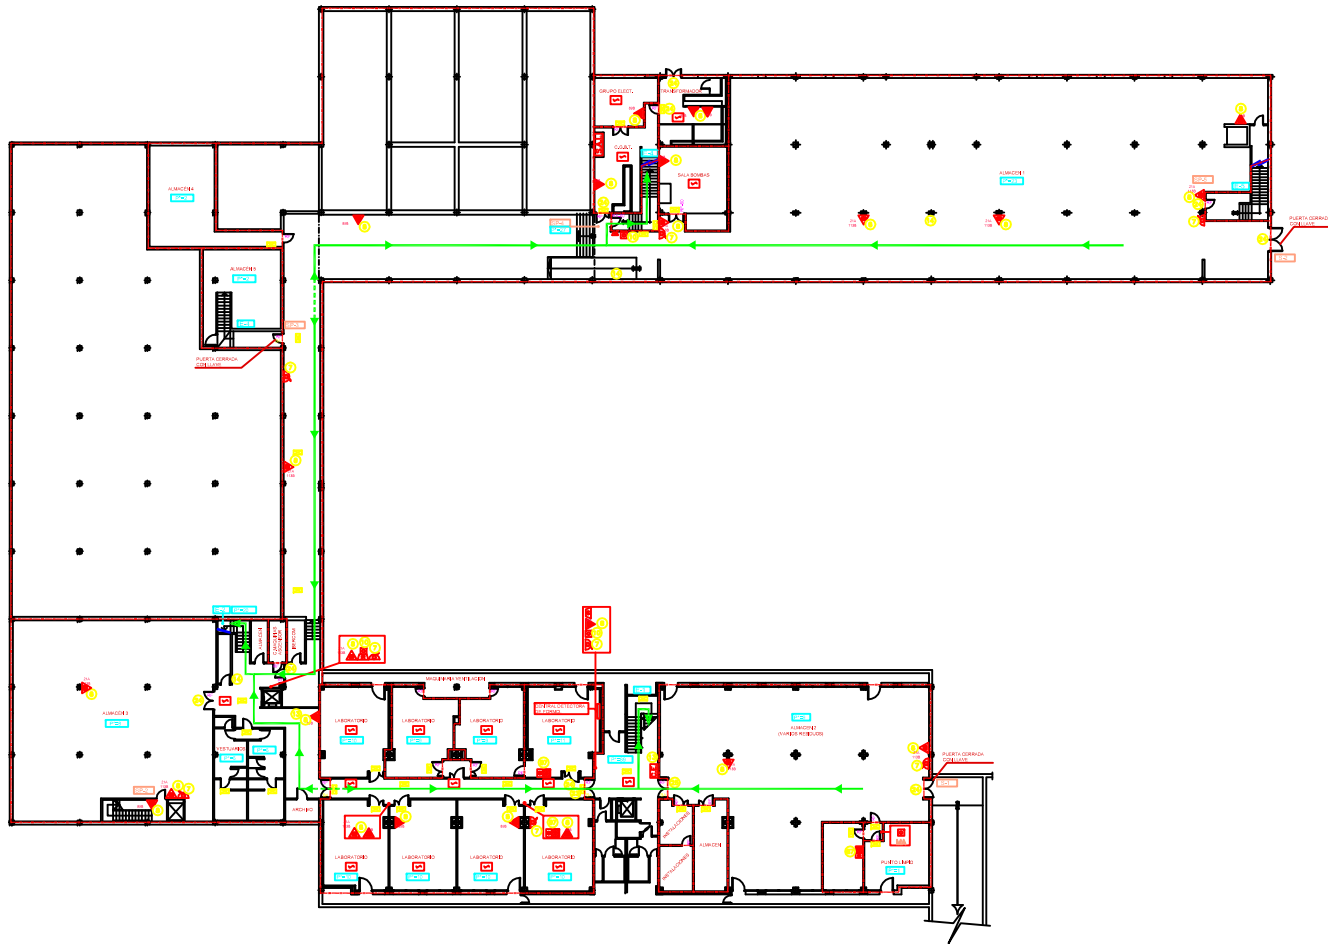

LEYENDA

	VA DE EVACUACIÓN PRINCIPAL		CUADRO ELECTRICO
	VA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA		MANTA APAGAFUEGOS
	SECTOR DE INCENDIO		ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
	EXTINTOR DE POLVO POLIUMINERTE EFICACIA 3kg		SALIDA
	EXTINTOR DE CO ₂ EFICACIA 3kg		SALIDA DE PLANTA
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (25 mm)		ESCALERAS
	PULSADOR DE ALARMA		RESISTENCIA AL FUEGO
	DETECTOR DE HUMOS		BARRA ANTIPÁNICO
	AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACÓSTICOS		POBLACIÓN
	DETECTOR DE TEMPERATURA		POBLACIÓN ALTERNATIVA
	DUCHA + LAVAJOS		LOCAL DE RIESGO ESPECIAL
	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA		PLANO DE "USTED ESTÁ AQUÍ"





SEÑALIZACIÓN

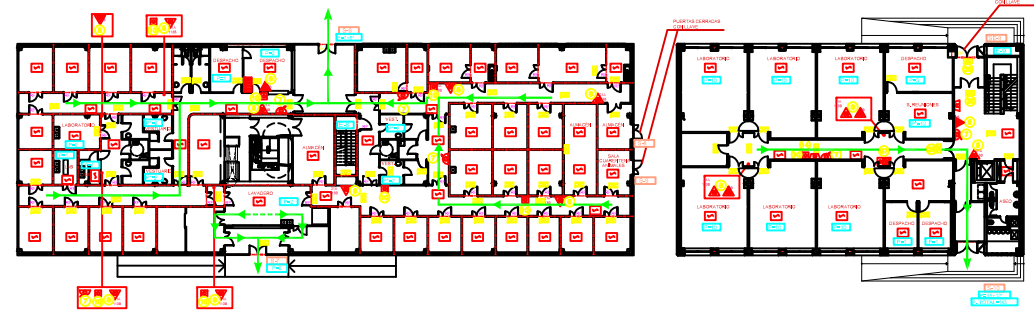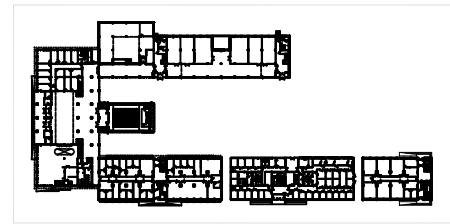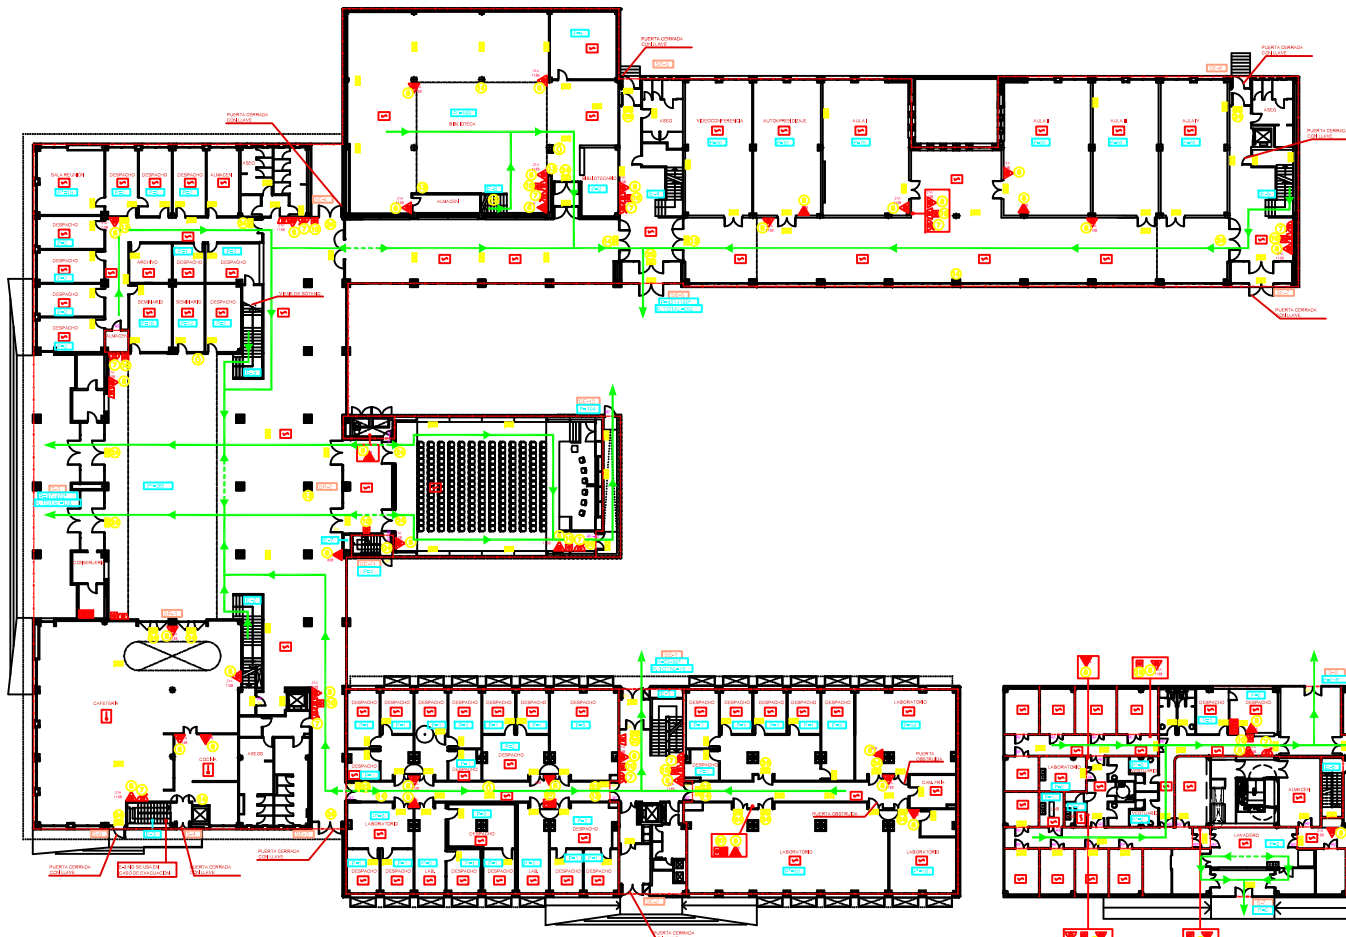

LEYENDA

	VA DE EVACUACION PRINCIPAL		ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
	VA DE EVACUACION ALTERNATIVA		S SALIDA
	SECTOR DE INCENDIO		SALIDA EMERGENCIA
	EXTINTOR DE POLVO POLIUMINERTE EFICACIA 30% 3000		SALIDA DE REZINDO
	EXTINTOR DE CO ₂ EFICACIA 30%		ESCALEMAS
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (25 mm)		RESISTENCIA AL FUEGO
	PULSADOR DE ALARMA		BARRA ANTIPANICO
	DETECTOR DE HUMOS		POBLACION
	AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS		POBLACION ALTERNATIVA
	DETECTOR DE TEMPERATURA		LOCAL DE RIESGO ESPECIAL
	DUCHA + LAVAJOS		PLANO DE "USTED ESTA AHI"
	CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA		

SEÑALIZACION

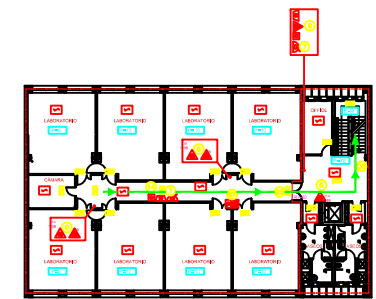
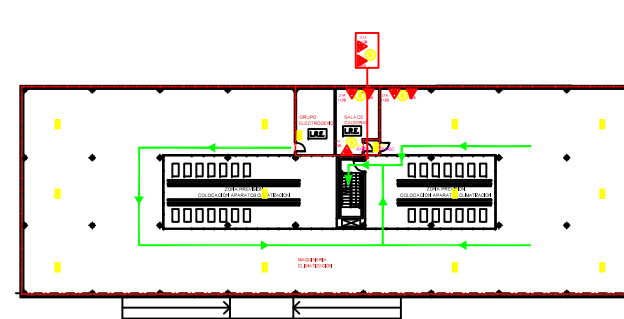
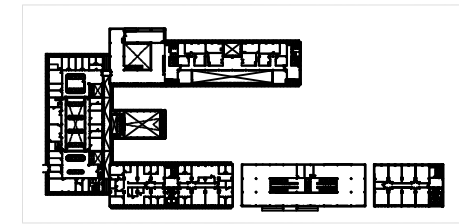
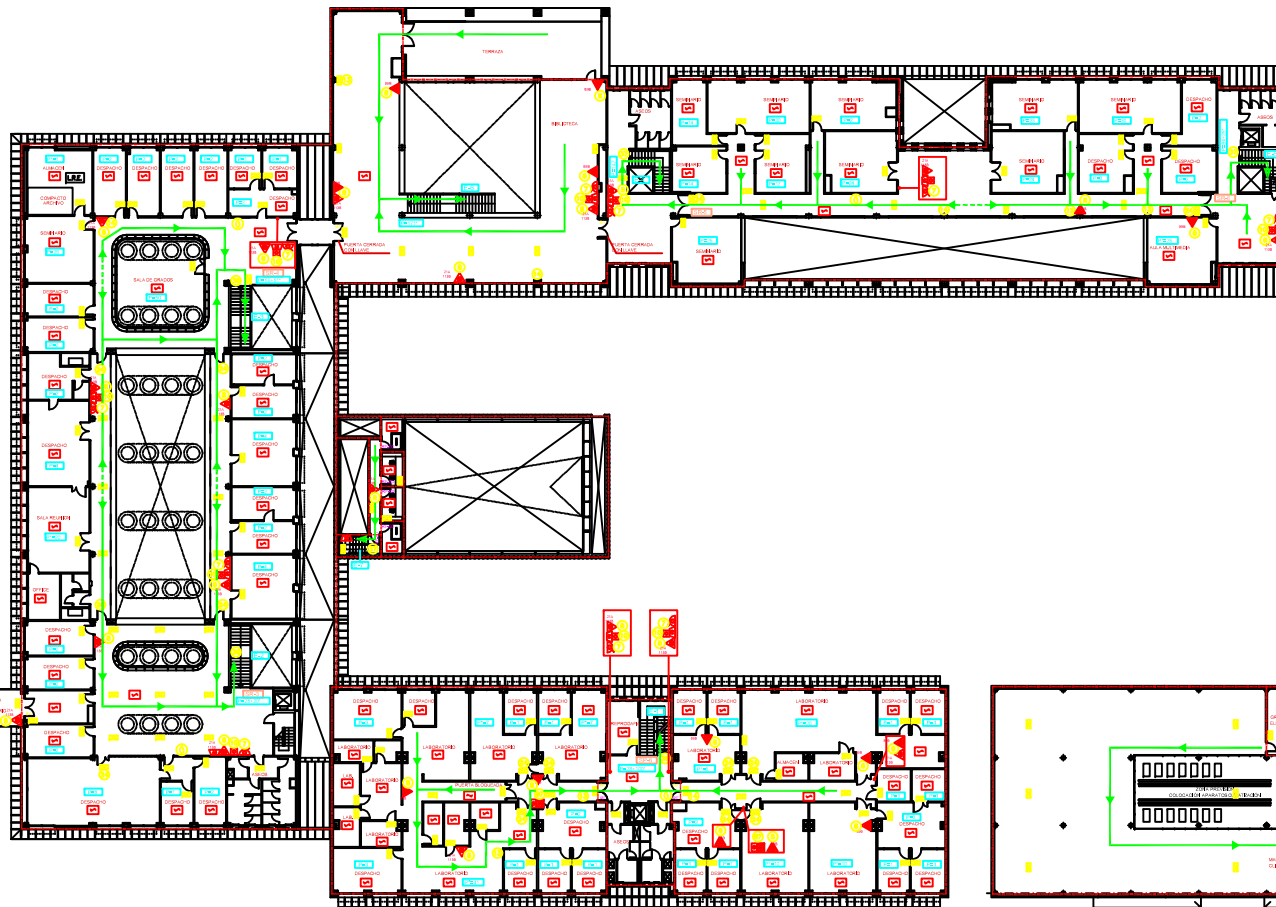


LEYENDA

	VIA DE EVACUACION PRINCIPAL		ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
	VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA		SALIDA DE PLANTA
	SECTOR DE INCENDIO		ESCALERAS
	EXTINTOR DE POLVO POLVALENTE EFICACIA 100% 1000B		RESISTENCIA AL FUEGO
	EXTINTOR DE CO ₂ EFICACIA 100B		BARRA ANTIPANICO
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (25 mm)		POBLACION
	PULSADOR DE ALARMA		POBLACION ALTERNATIVA
	DETECTOR DE HUMOS		LOCAL DE RIESGO ESPECIAL
	AMBADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS		PLANO DE "¿ESTED ESTA AQUÍ?"
	DUCHA + LAVAJOS		

SEÑALIZACIÓN



			SALIDA

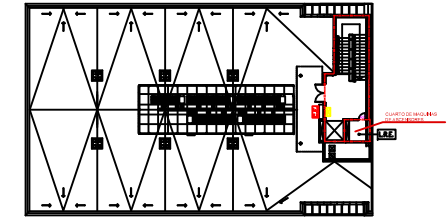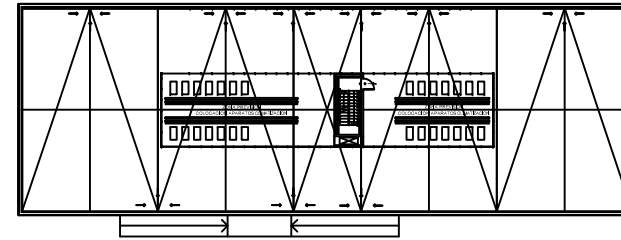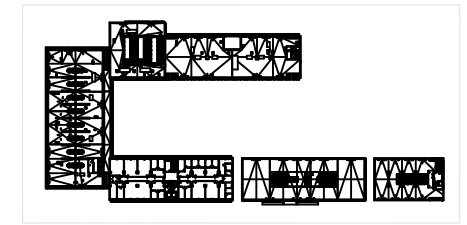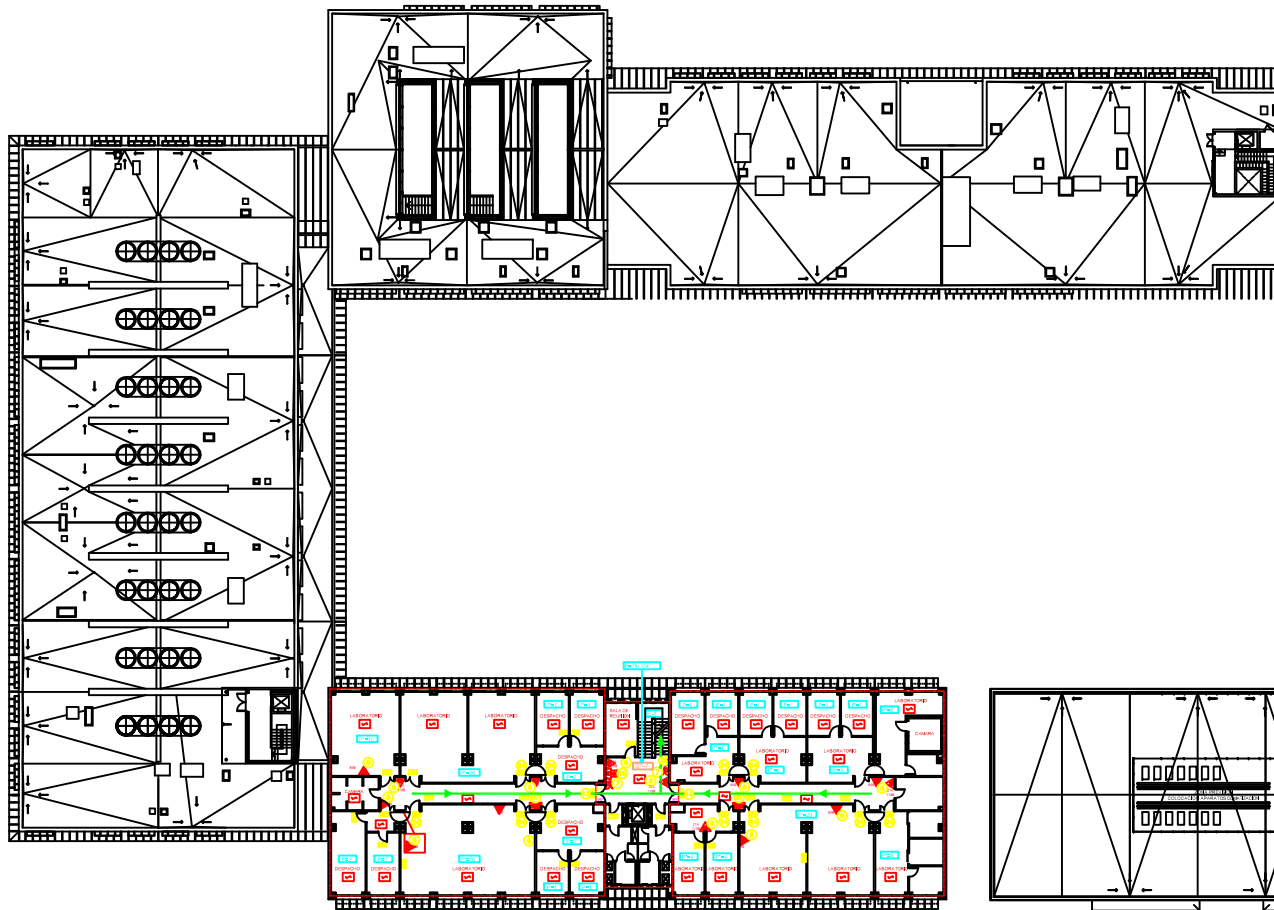

LEYENDA

VIA DE EVACUACION PRINCIPAL	CUADRO ELECTRICO
VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA	ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
SECTOR DE INCENDIO	SALIDA DE PLANTA
EXTINTOR DE POLVO POLVALLENTE EFICACIA 100% 1000B	ESCALERAS
EXTINTOR DE CO2 EFICACIA 100B	RESISTENCIA AL FUEGO
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (25 mm)	BARRA ANTIPANICO
PULSADOR DE ALARMA	POBLACION
DETECTOR DE HUMOS	POBLACION ALTERNATIVA
AMBADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS	LOCAL DE RIESGO ESPECIAL
DUCHA + LAVAJOS	

SEÑALIZACION

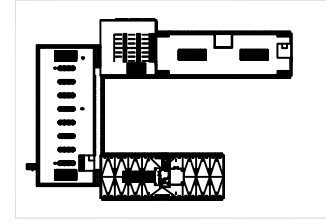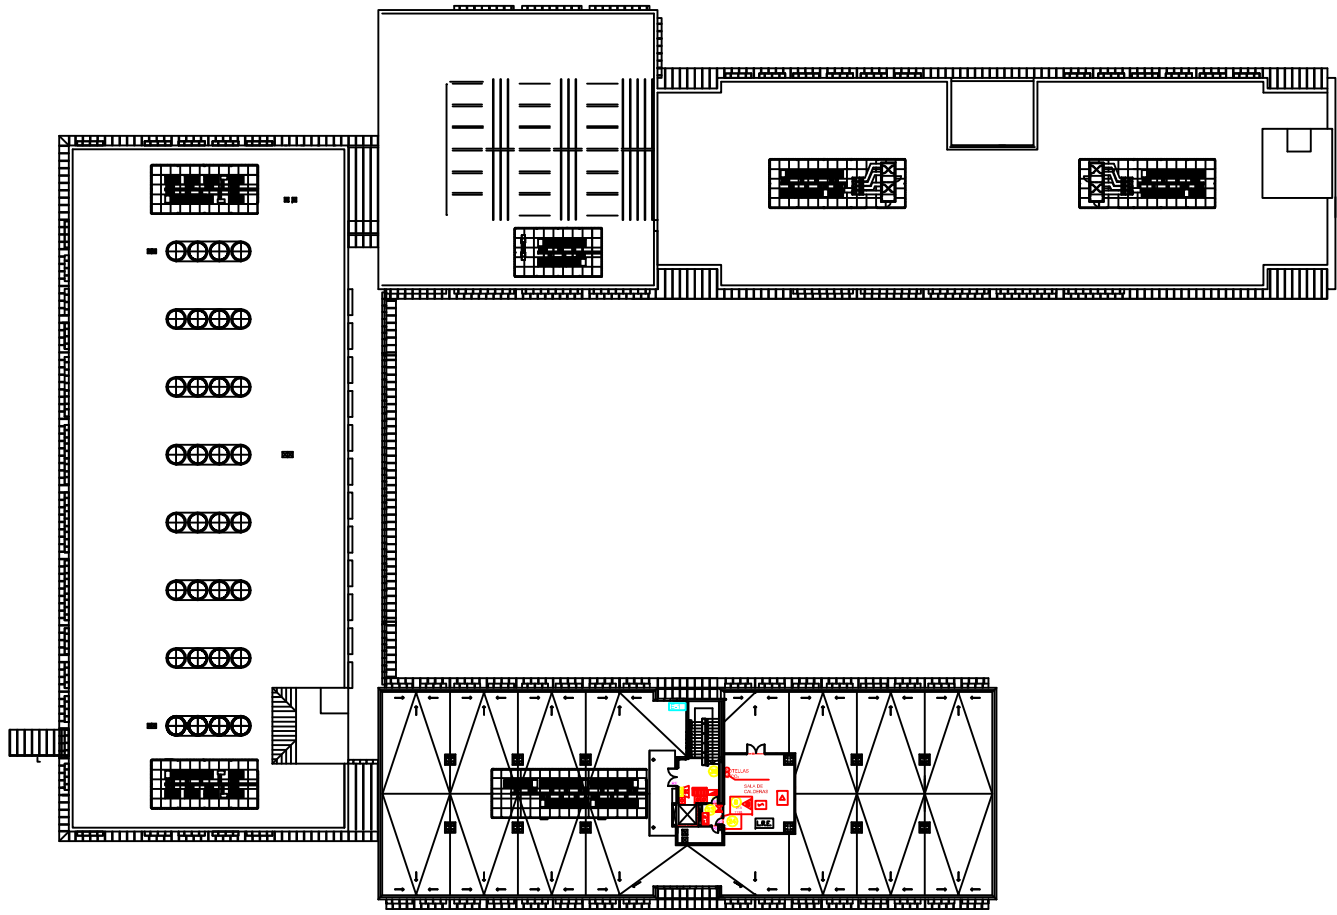

LEYENDA

	VA DE EVACUACION PRINCIPAL		DETECTOR DE GASES
	VA DE EVACUACION ALTERNATIVA		ELECTROVALVULA
	SECTOR DE INCENDIO		PULSADOR DE PARO Y DESPARO
	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE EFICACIA 30A 300B		AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS
	PULSADOR DE ALARMA		ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
	DETECTOR DE HUMOS		ESCALERAS
	CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA (NO REFIERE A LA CENTRAL GENERAL)		RESISTENCIA AL FUEGO
	SEÑALIZACION DE DISPARO DE EXTINCION		BARRA ANTIPANICO
	CUADRO ELECTRICO		LOCAL DE RIESGO ESPECIAL

SEÑALIZACION

	<p>PLAN DE AUTOPROTECCION PLANTA CUBIERTA</p>	<p>HOJA: 1 / 220</p>
	<p>CLASIFICACION: </p> <p>FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS UNIVERSITARIO ALARCETE CALLE ALARCETE, nº16 ALARCETE</p>	<p>FECHA: 14/05/2024</p> <p>PROYECTO: 14/05/2024</p> <p>REVISADO POR: []</p> <p>ELABORADO POR: []</p> <p>PLANO Nº: 07</p>